


PLANO GENERADO CON SISTEMA GRAFICO "CAD"



4	Cambio de Interruptor sal. P Vargas 132KV	14/08/12			
3	Sistema de Compensación Capacitivo	17/05/05	R.D.P.		
2	Configuración Operativa 2004-2005	30/12/04	R.D.P.		
1		4/11/99	R.D.P.		
REV.	DESCRIPCION	FECHA	EJEC.	CONTR.	APROB.

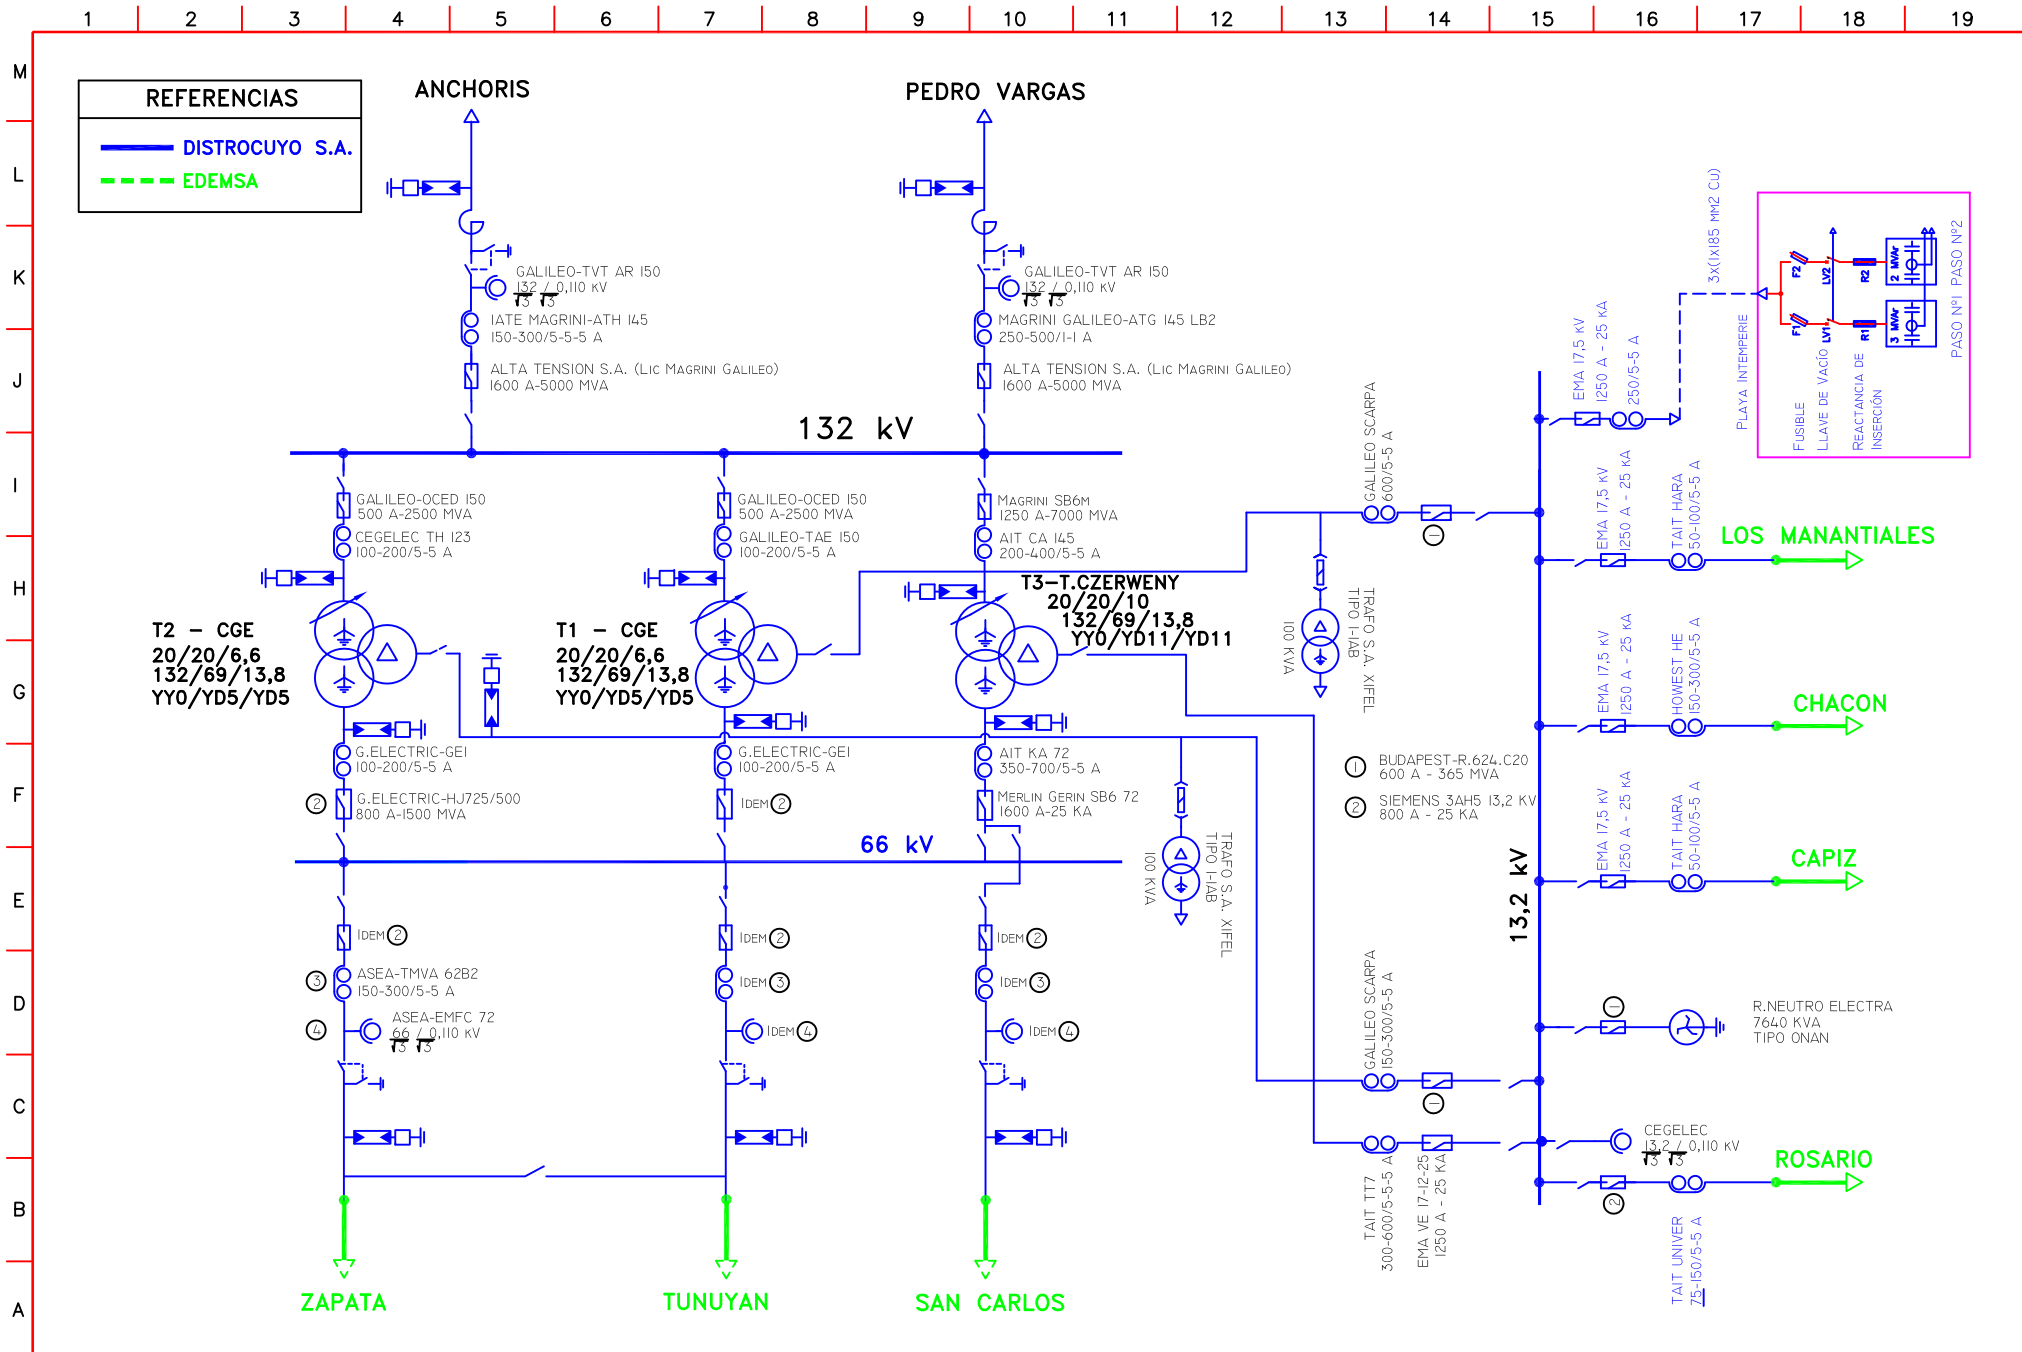

ESTACION:	CAPIZ
TENSION:	132 - 66 - 13,2 kV

FUNCION:	ESQUEMA UNIFILAR
----------	------------------

PLANO N°:	- 6 -	HOJA	1
ARCHIVO:	capiz-eu-conf 2005-2006.dwg	DE	1