



DEL T.P.Nº1

CS CA XERE CAT II  
(CS CA MONOM. 15KV  
S=150mm²)

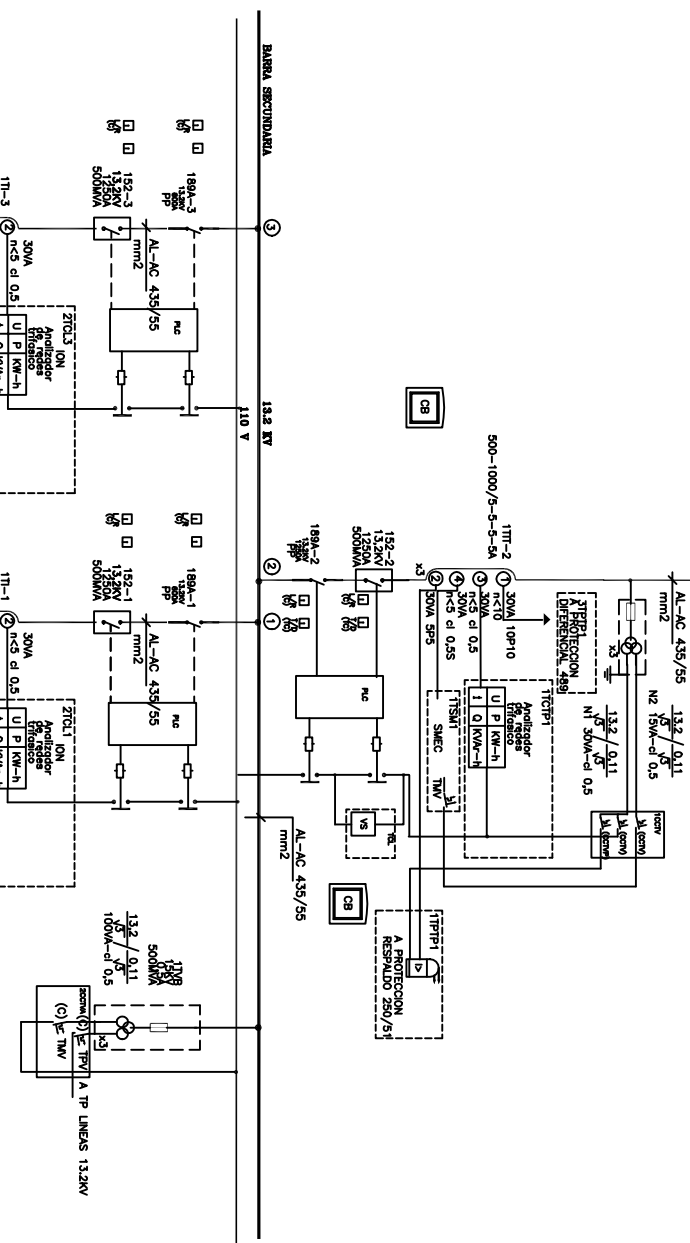

REFERENCIAS	
(P)-LIBRO EN TABLERO PROTECCIONES	
(T)-LIBRO EN TABLERO DE COMANDO	
(C)-LIBRO EN CAMPO	
■	LUCES
1P	COMUNICACION TELECONTROL-DISTANCIA
1P	COMUNICACION LOCAL-REINTRO
1P	INDICADOR DE POSICION RBO
1P	RELE DE TIERRA DIRECCIONAL
1P	RELE DE IMPEDANCIA
1P	RECEPTE UN-TROPOLAR
1P	RELE DE LAMPA CORRIENTE
1P	RELE DIFERENCIAL
1P	RELE DE CUBA
1P	MANEJO TECNICA
1P	BUCHOLZ
1P	NIVEL DE ACEITE
1P	TERMINO ENCUADRE
1P	RELE DE FLUJO
1P	REGULADOR AUTOMATICO DE TENSION
1P	FILTRO TENSION MONOPOLAR
1P	UN CONTROL DE BAJA CONTROLA TODA LA ESTACION ENERGIA SIN JUM

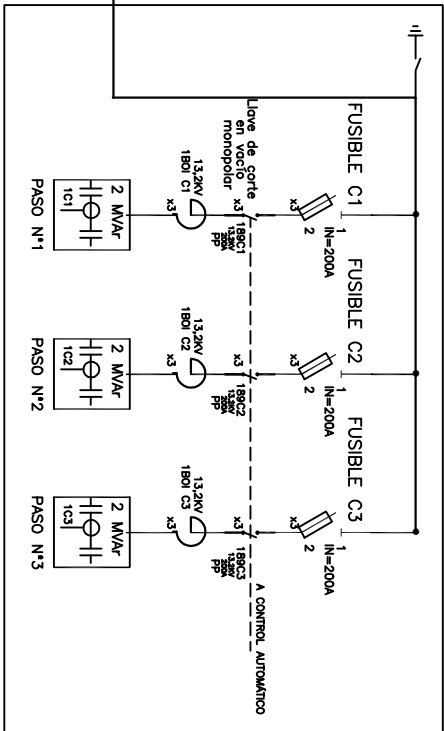

Distribuidor  
Canada Honda

Banco de Capacitores

REV.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Revisión	19/03/07	DAW								
0	Presentación	30/01/07	DAW								
REV.	DESCRIPCION	FECHA	RESP.								
01		02	03	04	05	06	07	08	09	10	
				E.T. : ESTACION TRANSFORMADORA		FUNCION:		PLANO N°			
				132KV CANADA HONDA		ESQUEMA UNIFILAR		CHO-EM-001			
				OBRA:		13,2 KV		ARCHIVO		HQA: 05	
				CANADA HONDA				CHO-EU-000		De: 05	



Distrucuyo SA

OBRA: CANADA HONDA

CHO-EM-001

HQA: 05

De: 05