

ANEXO 1 DE ORDEN DE SERVICIO N° 18: *TABLA DE SELECCIÓN DE MÁQUINAS A EJECUTAR POR CENTRALES DE LA COSTA (CCASA) EN VILLA GESELL Y FUNCIONAL DEL PANEL DE SELECTADO*

OBJETIVO

Documentar las distintas posibilidades de selectado de máquinas descritas en la Orden de Servicio N° 18 para la correcta actuación del automatismo de DAG Villa Gesell de acuerdo con las configuraciones de despacho.

Se presenta el unifilar del panel de fichado ubicado en la CT Villa Gesell.

DISTRIBUCIÓN - TRANSBA S.A.	
▽ Administración de Redes de Operación Ezeiza	▽ Jefatura de Gestión de Mantenimiento
o COTDT	▽ Jefe de Laboratorio Región Atlántica
▽ Distrito Madariaga	▽ Jefe de Operaciones
▽ Gestión de la Calidad	▽ Programación de la Operación COTDT
▽ Gerente de Región Atlántica	o Villa Gesell
▽ Jefatura COTDT	
DISTRIBUCIÓN - TRANSENER S.A.	
▽ Administración de Redes de Operación	▽ Gerencia de Planificación y Operación de la Red
▽ Centro de Documentación Sede Central	▽ Ingeniería de Operación
▽ Director de Ingeniería Regulatoria	▽ Planeamiento de la Red
▽ Gerencia de Ingeniería	▽ Protecciones Sede central
DISTRIBUCIÓN - OTRAS EMPRESAS	
▽ CAMMESA	
▽: Distribución a través de Intranet, Mail y MEMNet	o: Distribución de copia impresa

Este Anexo de la OS N° 18 se encuentra disponible en Intranet, en la dirección <http://intranet/transba/> Sist. de Documentos / Documentos / Orden de Servicio.

CONTENIDO

	Pág.
TABLA DE SELECCIÓN DE MÁQUINAS	2
FUNCIONAL DEL PANEL DE SELECTADO	3

ANEXO 1 DE ORDEN DE SERVICIO N° 18: *TABLA DE SELECCIÓN DE MÁQUINAS A EJECUTAR POR CENTRALES DE LA COSTA (CCASA) EN VILLA GESELL Y FUNCIONAL DEL PANEL DE SELECTADO*

Confeccionó: Ingeniería de Operación

11 abril de 2011

TABLA DE SELECCIÓN DE MÁQUINAS

La siguiente tabla describe cómo debe el operador de CCASA seleccionar las máquinas en la CT VG según el despacho adoptado. El mismo debe ser adaptado inmediatamente ante cualquier modificación en el despacho de la central:

TG 18	TGs chicas en servicio	DAG 1	DAG 2	DAG 3	DAG 4
F/S	0, 1, 2 o 3	-	-	-	-
E/S	0	-	TG 18	TG 18	TG 18
	1	1 TG chica	1 TG chica	TG 18	TG 18
	2	2 TGs chicas	2 TGs chicas	TG 18	TG 18
	3	2 TGs chicas	2 TGs chicas	3 TGs chicas	TG 18

La TG 18 queda en condición de disparo por DAG en nivel 4 siempre que esté despachada y la DAG esté habilitada, dado que para ese nivel de DAG está seleccionada en forma fija y sin posibilidad de ser desafectada.


ANEXO 1 DE ORDEN DE SERVICIO N° 18: *TABLA DE SELECCIÓN DE MÁQUINAS A EJECUTAR POR CENTRALES DE LA COSTA (CCASA) EN VILLA GESELL Y FUNCIONAL DEL PANEL DE SELECTADO*

Confeccionó: Ingeniería de Operación

11 abril de 2011

LADO
TRANSBA

LADO CCASA

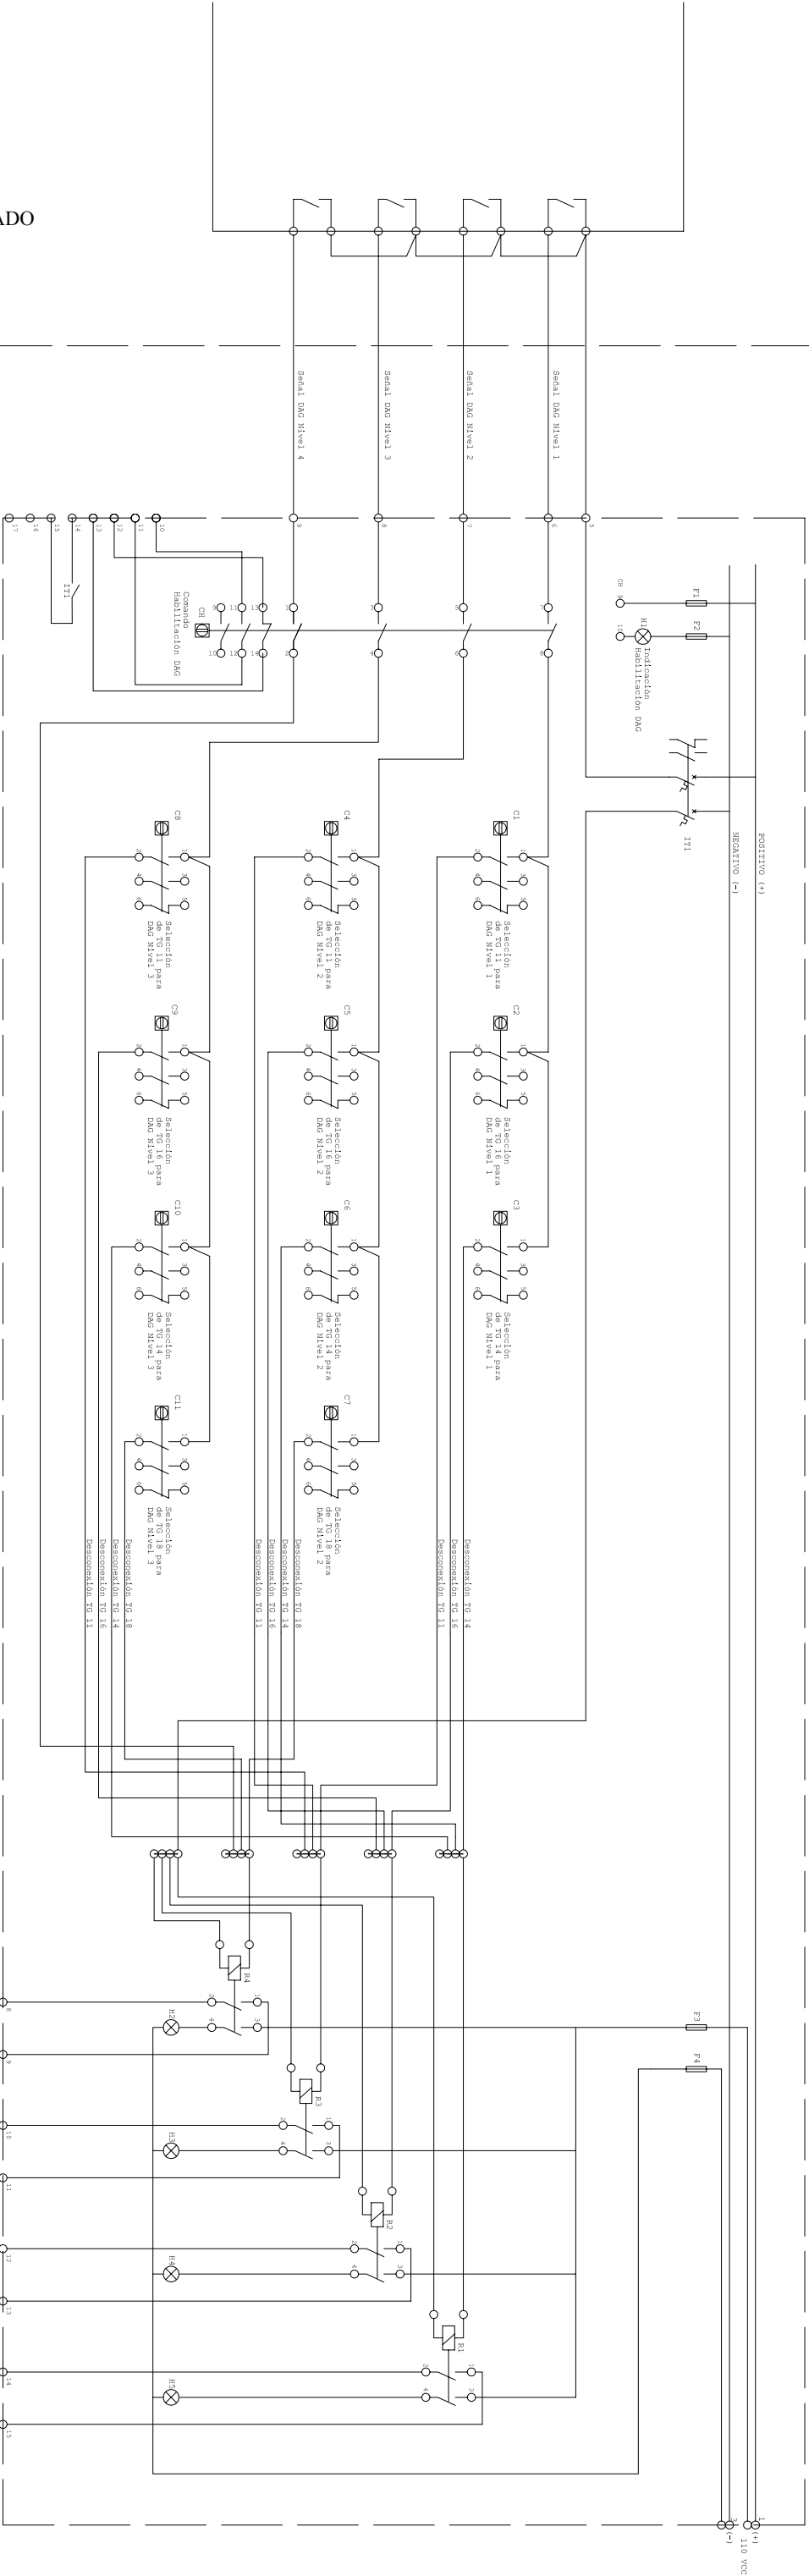

FUNCIONAL PANEL DE SELECTADO